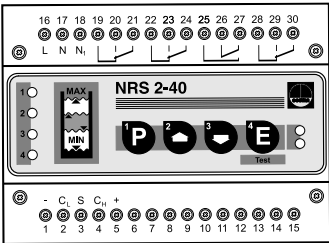


Ausführung: Steuergerät im Zusammenhang mit NRG 26-40
Exécution: Appareil de commande en combinaison avec NRG 26-40

Einsatzbereich: Dampf- und Kondensatanlagen sowie sonstige Niveauerfassungen
Utilisation: Installations de vapeur et de condensat ainsi que d'autres régulations de niveau

Zulässige Umgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
Température amb. max. admissible: 0°C à 55°C

Gerätebeschreibung / Description de l'appareil

Niveauschalter mit CAN-Bus NRS 2-40b Commutateur de niveau avec CAN-Bus NRS 2-40b	Beschreibung Description	Technische Daten Dates techniques
	<p>Relais-Abschaltverzögerung Ausgang «MIN», «MAX» 3s</p> <p>Anzeige- und Bedienelemente Eine rote LED für Schaltpunkt «MAX» Eine rote LED für Schaltpunkt «MIN» Zwei grüne LED für Schaltpunkte «PUMPE EIN» und «PUMPE AUS» Eine grüne LED «Netzkontrolle» Eine rote LED für «Busfehler» Ein 10-poliger Dip-Schalter «Node ID», «Baud-Rate», vier Tasten</p> <p>Temporisation de coupure du relais Sortie «MIN», «MAX» 3 sec.</p> <p>Éléments d'indication et de commande Un LED rouge pour alarme «MAX» Un LED rouge pour alarme «MIN» Deux LED verts pour «enclenchement» et «déclenchement» de la pompe Un LED rouge «Défaut BUS» Un interrupteur à 10 pôles, Dip, «Node ID», «Baud-Rate», quatre touches</p>	<p>Vier Füllstände mit je einem Schaltpunkt. MAX-Alarm, MIN-Alarm, Pumpe EIN, Pumpe AUS mit je einem Schaltpunkt. Füllstandsmessung kontinuierlich im definierten Messbereich der Elektrode.</p> <p>Netzspannung 230 V +/- 10%, 50/60 Hz 115 V +/- 10%, 50/60 Hz (Option) 24 V +/- 10%, 50/60 Hz (Option)</p> <p>Leistungsaufnahme 10 VA</p> <p>Schutzart Gehäuse: IP 40 nach DIN EN 60529 Klemmleiste: IP 20 nach DIN EN 60529</p> <p>Gehäusewerkstoff Frontplatte: Polycarbonat, grau Gehäuse: Polycarbonat, schwarz</p> <p>Gewicht ca. 0,8 kg</p> <p><i>Régulation de niveaux à 4 contacts indépendants. Alarme MAX, alarme MIN, pompe MARCHÉ, pompe ARRÊT. Alimentation continu selon plages de mesure définies par les sondes.</i></p> <p>Alimentation 230 V +/- 10%, 50/60 Hz 115 V +/- 10%, 50/60 Hz (Option) 24 V +/- 10%, 50/60 Hz (Option)</p> <p>Puissance 10 VA</p> <p>Protection corps: IP 40 selon DIN EN 60529 barre à bornes selon DIN EN 60529</p> <p>Matériaux panneau frontal: Polycarbonat gris corps: Polycarbonat noir</p> <p>Poids env. 0,8 kg</p>

- Merkmale:**
- Prüfkennzeichen TÜV WR 03-399
 - Niveaumesssystem mit Elektrode NRG 26-40
 - 4 Füllstände mit einem Niveau-Schalter
 - Istwertausgang 4-20 mA (optional)
 - 2. Niveauschalter NRS 2-40 parallel möglich

- Particularités:**
- Homologation TÜV WR 03-399
 - Système de mesure du niveau avec sonde NRG 26-40
 - Signalisation de 4 niveaux avec un commutateur de valeurs limites
 - Sortie de courant 4-20 mA (Option)
 - 2^e commutateur en parallèle possible


Ausschreibungstext:
Libellé de soumission:

Niveauschalter
Commutateur de niveau


Fig. NRS 2-40b

Anschlusspläne / Schémas de raccordement

Zulaufregelung mit MAX-Abschaltung
Régulation remplissage avec niveau max.

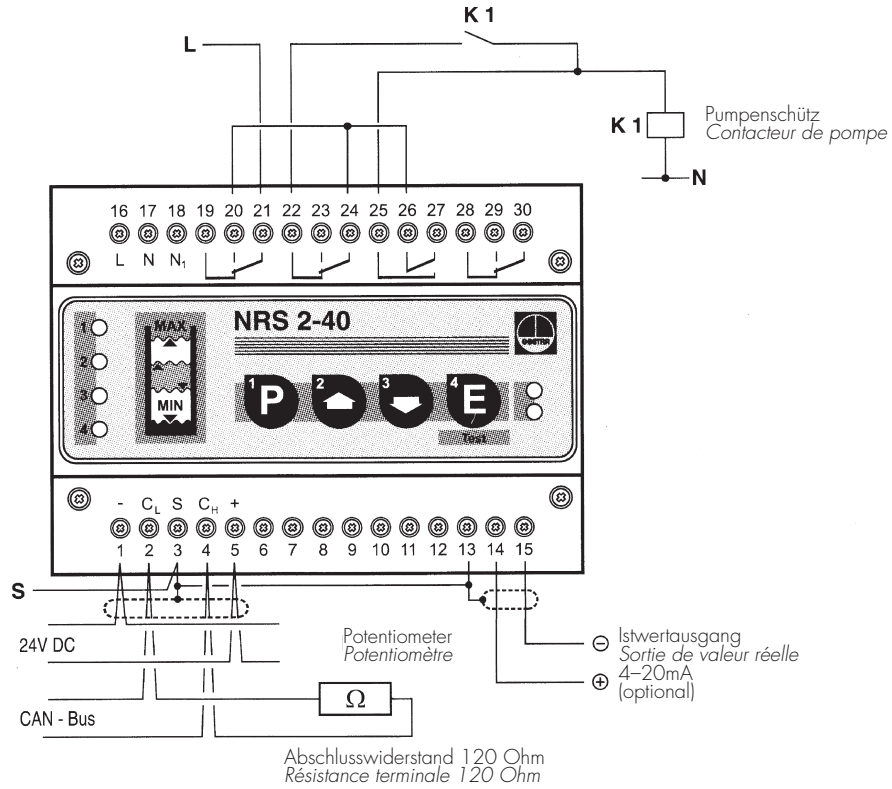


Ablaufregelung mit MIN-Abschaltung
Régulation vidange avec niveau min.

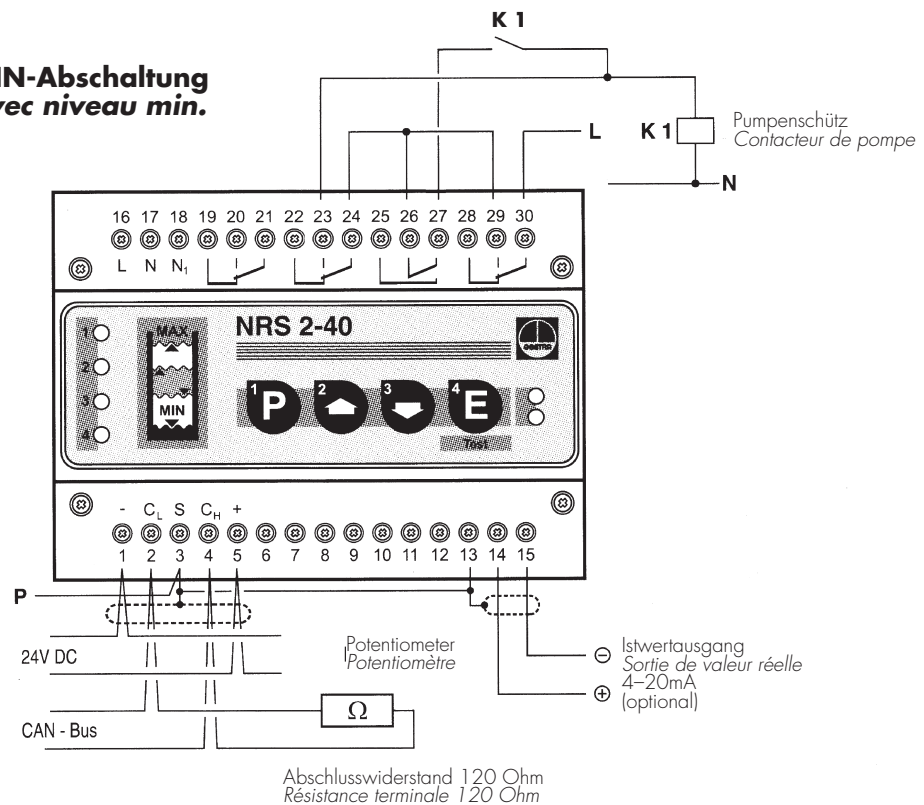


Masse/Dimensions

NRS 1-40b, NRS 1-41b, NRS 1-42b, NRR 2-40b, NRS 2-40b, LRR 1-40

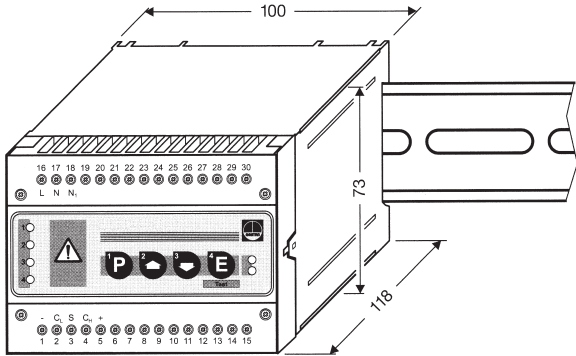


URB 1e

MAX 55°C
 %
 MAX 95%
 IP 54
 CE

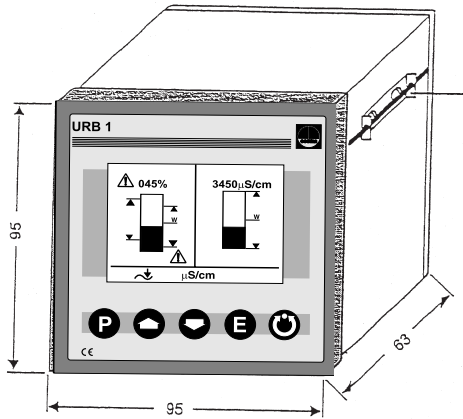

URB 2e


MAX 55°C
 %
 MAX 55%
 IP 54
 CE

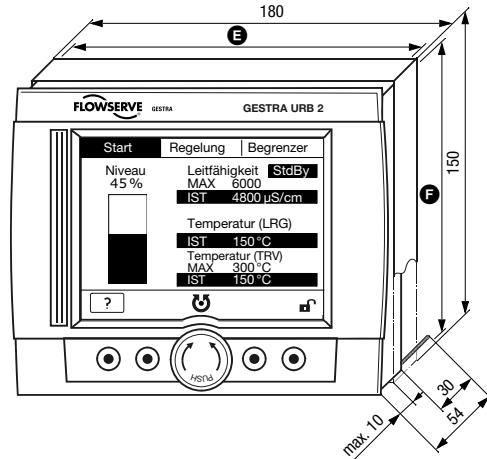

E	F
[mm]	[mm]
174	145

Segmentlänge [m] Longueur des segments [m]	Paarzahl und Leitungsquerschnitt [mm ²] Nombre des paires et section du câble [mm ²]
bis/à 300	2x2x0,34
300 bis/à 600	2x2x0,5
600 bis/à 1000	2x2x0,75

Anschlussplan

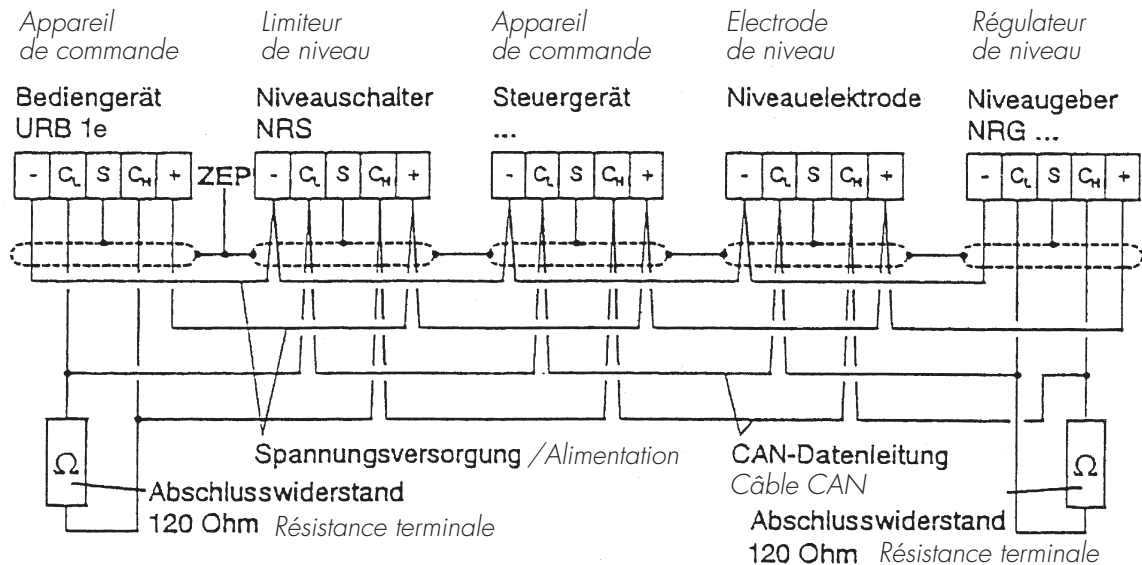

- Unbedingt Bus-Kabel verwenden
- Busverbindung unbedingt in Linie und nicht in Stern verdrahten
- Abschlusswiderstände 120 Ω am ersten und letzten Gerät einsetzen
- Alle Node-ID's sind werkseitig eingestellt. Korrekturen nur erforderlich, wenn mehrere Geräte gleichen Typs im Bus betrieben werden
- Bei der Wassermangelsicherung muss die 2. Elektrode immer eingestellt werden
- Relaiskontakte der Niveauschalter für Wassermangel (NRS 1-40b) und Hochwasseralarm (NRS 1-41b) müssen immer die ersten Kontakte im Stromkreis sein
- Klemme N1 muss immer angeschlossen werden
- Polarität bei der Spannungsversorgung +/- und der Datenleitung C_L und C_H beachten
- Blinken der 3. LED am NRS 1-40b kann auf nicht ordnungsgemässen Anschluss der Schirme an den zentralen Erdungspunkte ZEP hinweisen
- Evtl. HF Entstörung der Spannungsversorgung
- Evtl. HF Entstörung des CAN-Buskabels
- Il est indispensable d'utiliser des câbles Bus
- La connection Bus doit impérativement se faire en ligne et non en étoile
- Les résistances 120 Ω sont à placer sur le premier et le dernier appareil
- Toutes les identifications Node sont ajustées à l'usine. Des corrections sont uniquement nécessaire si vous utilisez plusieurs appareils du même type sur le Bus
- La 2^e électrode du niveau bas doit toujours être ajustée
- Les contacts de relais pour niveau trop bas (NRS 1-40b) et alarme niveau trop haut (NRS 1-41b) doivent toujours être les premiers raccordés dans le circuit
- La borne N1 doit toujours être raccordée
- Faire attention à polarité +/- d'alimentation en courant et au câble de transmission C_L et C_H
- Quand le 3^e LED de l'NRS 1-40b clignote il est possible que le raccord du blindage à la prise de terre ZEP n'est pas correct
- Evtl. antiparasitage HF de l'alimentation
- Evtl. antiparasitage HF du câble de transmission CAN